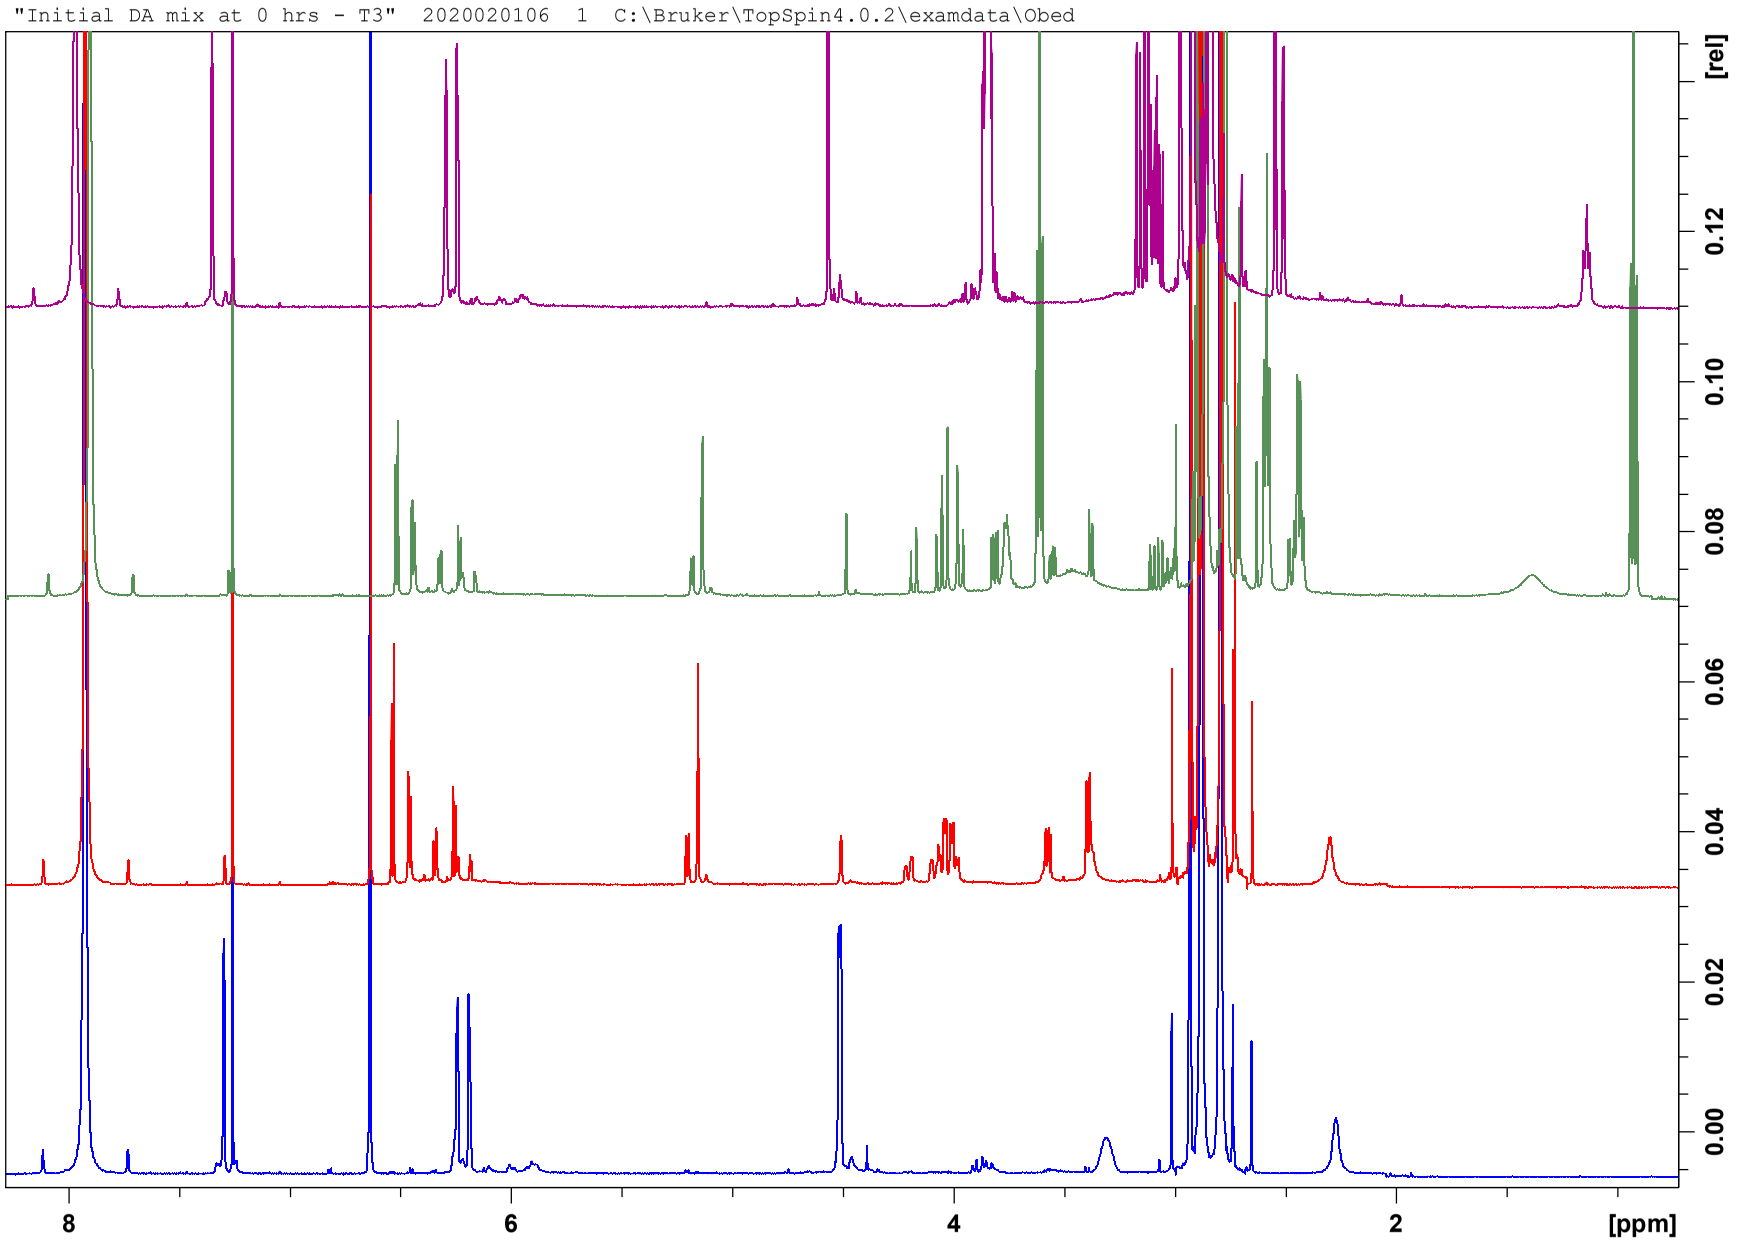
"Initial DA mix at 0 hrs - T3" 2020020106 1 C:\Bruker\TopSpin4.0.2\examdata\Obed
[rel]
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
8
6
4
2
[ppm]